

**KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
BOĞAZKÖY**




**GASTRONOM KÜVET
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SARTNAME NO :
GÜVKK.TED.Ş.LOJ.: 24-09

TARİH :
MAYIS 2024

1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi: Nisan 2029
3. Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.
4. Ekim 2018 gün ve GÜVKK.TEK.Ş.TED.Ş.LOJ.: 18-25 sayılı Teknik Şartname yürürlükten kalkmıştır.
5. Bu onaylı teknik şartname kapak dahil toplam 6 (altı) sayfadan ibarettir.



1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için satın alınacak "Gastronom Küvet" istek ve özelliklerini, numune alma, denetim ve muayene metotları ile diğer hususları konu alır.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Kısaltmalar

2.1.1. Küvet: Standart Gastronom Küvet

2.1.2. Kapak: Standart Gastronom

2.2. Sınıflandırma

2.2.1. Tipler

2.2.1.1. Küvet Tipleri

2.2.1.1.1. Tip-1: Küvet GN 2/1

2.2.1.1.2. Tip-2: Küvet GN 1/1

2.2.1.1.3. Tip-3: Küvet GN 2/3

2.2.1.1.4. Tip-4: Küvet GN 1/2

2.2.1.1.5. Tip-5: Küvet GN 1/3

2.2.1.1.6. Tip-6: Küvet GN 1/4

2.2.1.1.7. Tip-7: Küvet GN 1/6

2.2.1.1.8. Tip 8: Küvet GN 1/9

2.2.1.2. Kapak Tipleri

2.2.1.2.1. Tip-1: Contasız Kapak

2.2.1.2.2. Tip-2: Contalı Kapak

2.2.2. Küvet Çeşitleri

2.2.2.1. Tip-1:Tip-6 Küvet Çeşitleri

2.2.2.1.1. Çeşit-1: 20 (yirmi) mm'lik Küvet

2.2.2.1.2. Çeşit-2: 40 (kırk) mm'lik Küvet

2.2.2.1.3. Çeşit-3: 65 (altmış beş) mm'lik Küvet

2.2.2.1.4. Çeşit-4: 100 (yüz) mm'lik Küvet

2.2.2.1.5. Çeşit-5: 150 (yüz elli) mm'lik Küvet

2.2.2.1.6. Çeşit-6: 200 (iki yüz) mm'lik Küvet

2.2.2.2. Tip-7 Küvet Çeşitleri

2.2.2.2.1. Çeşit-1: 65 (altmış beş) mm'lik Küvet

2.2.2.2.2. Çeşit-2: 100 (yüz) mm'lik Küvet

2.2.2.2.3. Çeşit-3:150 (yüz elli) mm'likKüvet

2.2.2.2.4. Çeşit-4: 200 (iki yüz) mm'lik Küvet

2.2.2.3. Tip-8 Küvet Çeşitleri

2.2.2.3.1. Çeşit-1: 65 (altmış beş) mm'lik Küvet

2.2.2.3.2. Çeşit-2: 100 (yüz) mm'lik Küvet

3. İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1. Genel İstekler

- 3.1.1. Satın alınacak küvet ve kapak tipi ve çeşidi, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.1.2. Küvet ve kapaklarda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır.
- 3.1.2.1. Bombeleşme
- 3.1.2.2. Çentik
- 3.1.2.3. Çapak
- 3.1.2.4. Pürüz
- 3.1.2.5. Çatlak
- 3.1.2.6. Delik
- 3.1.2.7. Ezik
- 3.1.2.8. Pas
- 3.1.2.9. Kir
- 3.1.2.10. Leke
- 3.1.3. Küvetlerin dış taban kısımlarına presle yazılacak hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.1.4. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.1.5. Kodlandırma işlemi, yürürlükte olan MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

3.2. Teknik İstekler

- 3.2.1. Tiplerine göre küvet dıştan dışa yükseklikleri, $\pm\%5$ (artı eksi yüzde beş) tolerans dâhilinde çeşit tanımlarında belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.2.2. Tiplerine göre küvet üst kenar dış ölçüleri, Çizelge-1'de belirtildiği gibi olacaktır.
- 3.2.3. Küvet ve kapak, tek parça sacdan preslenerek imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.4. Küvet ve kapak AISI 300 serisi içinde en az AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
- 3.2.5. Tip-1, Tip-2, Tip-3, Tip-4, Tip-5, Tip-6, Tip-7 ve Tip-8 küvetler için Tip-1 küvet kapakları, küvetlerin üst kenar dış ölçülerinde olacaktır.
- 3.2.6. Tip-1, Tip-2, Tip-3, Tip-4, Tip-5, Tip-6 ve Tip-7 küvetler için, Tip-2 küvet kapakları, küvetlerin üst kenar dış ölçülerinde olacaktır.
- 3.2.7. Kapak üstünde küvetlerin üst üste konmasını engellemeyecek şekilde kapak kulpu olacaktır.
- 3.2.8. Kapağın ait olduğu küvet ile aynı tip küvetlerin üst üste konulması için kapak üzerinde küvet tabanının oturacağı yuva bulunacaktır.
- 3.2.9. Tip-2 kapakta, conta bulunacaktır.
- 3.2.10. Tip-2 kapak contası, silikon esaslı olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
- 3.2.11. Tip-1 kapakta kepe sapı deliği bulunup bulunmayacağı **alım dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri

- 3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, **alım dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

- 4.1. Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki Güv.K.K.lığı Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
- 4.2. Bir defada muayeneye sunulan aynı tip küvetler (kapaklı alınması durumunda kapakları ile birlikte) bir parti sayılacaktır.
- 4.3. Fiziksel muayenelere (göz, ölçü ve fonksiyon) tabi tutulacak numune miktarı Çizelge- 2'de belirtildiği gibi olacaktır

5. DENETİM VE MUAYENE**5.1. Genel Hususlar**

5.1.1. Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri ve dokümanın yüklenici tarafından temin edileceği, yardımcı personel ve ortamın yüklenici tarafından sağlanacağı ve muayene masraflarının (KKTC laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dâhil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.1.2. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve Ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1.3. Muayene esnasında malzeme, tasarım ve üretim hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenicinin sorumlu olacaktır.

5.1.4. Teknik şartnamede istenen belgeler, üretici firmanın kalite kontrol test raporları/test sonuçları veya ürün kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Belge yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

5.1.5. Teknik şartnamede istenen taahhütler, yüklenici tarafından yazılı olarak muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

6. EKLER

6.1. Çizelge-1: Küvet Tiplerine Göre Ölçüler

6.2. Çizelge-2: Numune Alma Çizelgesi


Çizelge-1: Küvet Tiplerine Göre Ölçüler

Tipler	Boy (mm)	En (mm)
Tip-1	650±6 (altı yüz elli artı eksi altı)	530±5 (beş yüz otuz artı eksi beş)
Tip-2	530±5 (beş yüz otuz artı eksi beş)	325±3 (üç yüz yirmi beş artı eksi üç)
Tip-3	354±3 (üç yüz elli dört artı eksi üç)	325±3 (üç yüz yirmi beş artı eksi üç)
Tip-4	325±3 (üç yüz yirmi beş artı eksi üç)	265±2 (iki yüz altmış beş artı eksi iki)
Tip-5	325±3 (üç yüz yirmi beş artı eksi üç)	176±1,5 (yüz yetmiş altı artı eksi bir virgül beş)
Tip-6	265±2 (iki yüz altmış beş artı eksi iki)	162±1,5 (yüz altmış iki artı eksi bir virgül beş)
Tip-7	176±1,5 (yüz yetmiş altı artı eksi bir virgül beş)	162±1,5 (yüz altmış iki artı eksi bir virgül beş)
Tip-8	176±1,5 (yüz yetmiş altı artı eksi bir virgül beş)	108±1,5 (yüz sekiz artı eksi bir virgül beş)

Çizelge-2:Numune Alma Çizelgesi

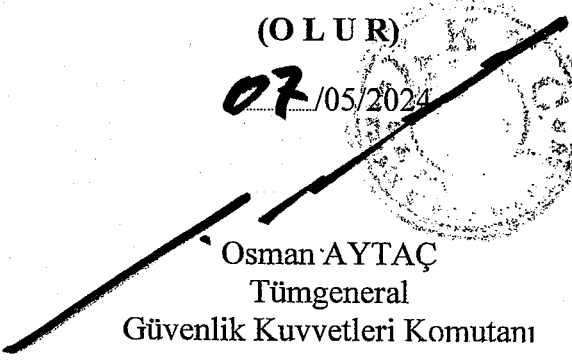
Parti Büyüklüğü (Adet)	Göz ve Ölçü Muayenesine Tabi Tutulacak Numune Miktarı (Adet)	Fonksiyon Muayenesine Tabi Tutulacak Numune Miktarı (Adet)
1-3 (bir tire üç)	1 (bir)	1 (bir)
4-15 (dört tire on beş)	2 (iki)	1 (bir)
16-50 (on altı tire elli)	3 (üç)	1 (bir)
51-150 (elli bir tire yüz elli)	5 (beş)	2 (iki)
151-500 (yüz elli bir tire beş yüz)	8 (sekiz)	3 (üç)
501-3200 (beş yüz bir tire üç bin iki yüz)	13 (on üç)	4 (dört)
3201 (üç bin iki yüz bir)ve üzeri	20 (yirmi)	5 (beş)


Melike ŞENGİL
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı


Ayhan TUNÇAY
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(OLUR)

07/05/2024


Osman AYTAÇ
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı